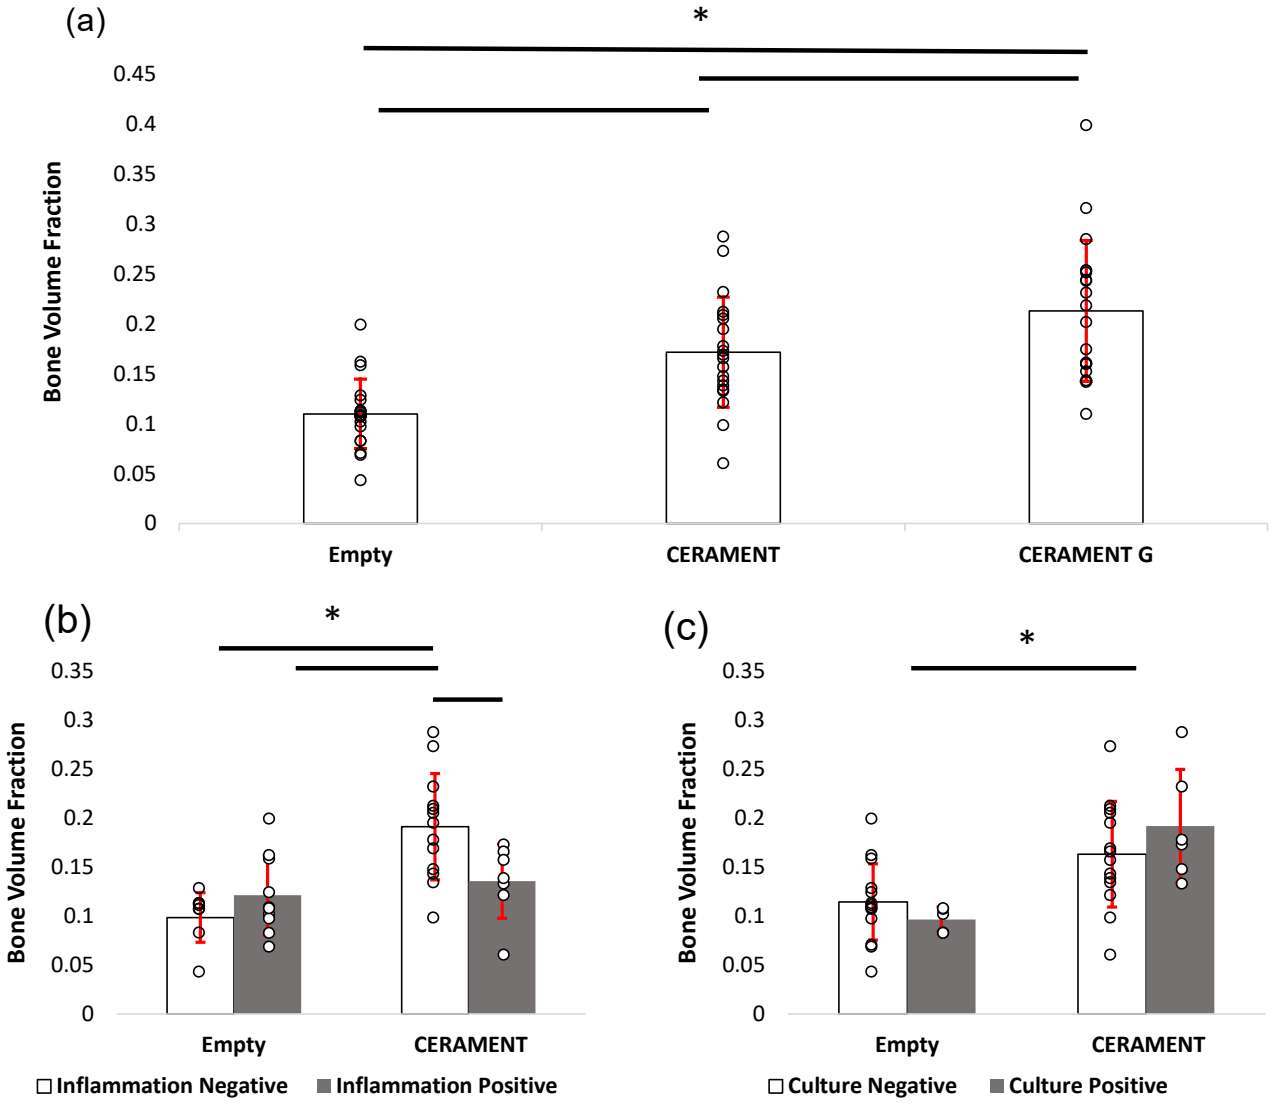
(a)
*
Bone Volume Fraction
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Empty
CERAMENT
CERAMENT G
(b)
*
Bone Volume Fraction
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Empty
CERAMENT
Inflammation Negative
Inflammation Positive
(c)
*
Bone Volume Fraction
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Empty
CERAMENT
Culture Negative
Culture Positive